


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1600

1970

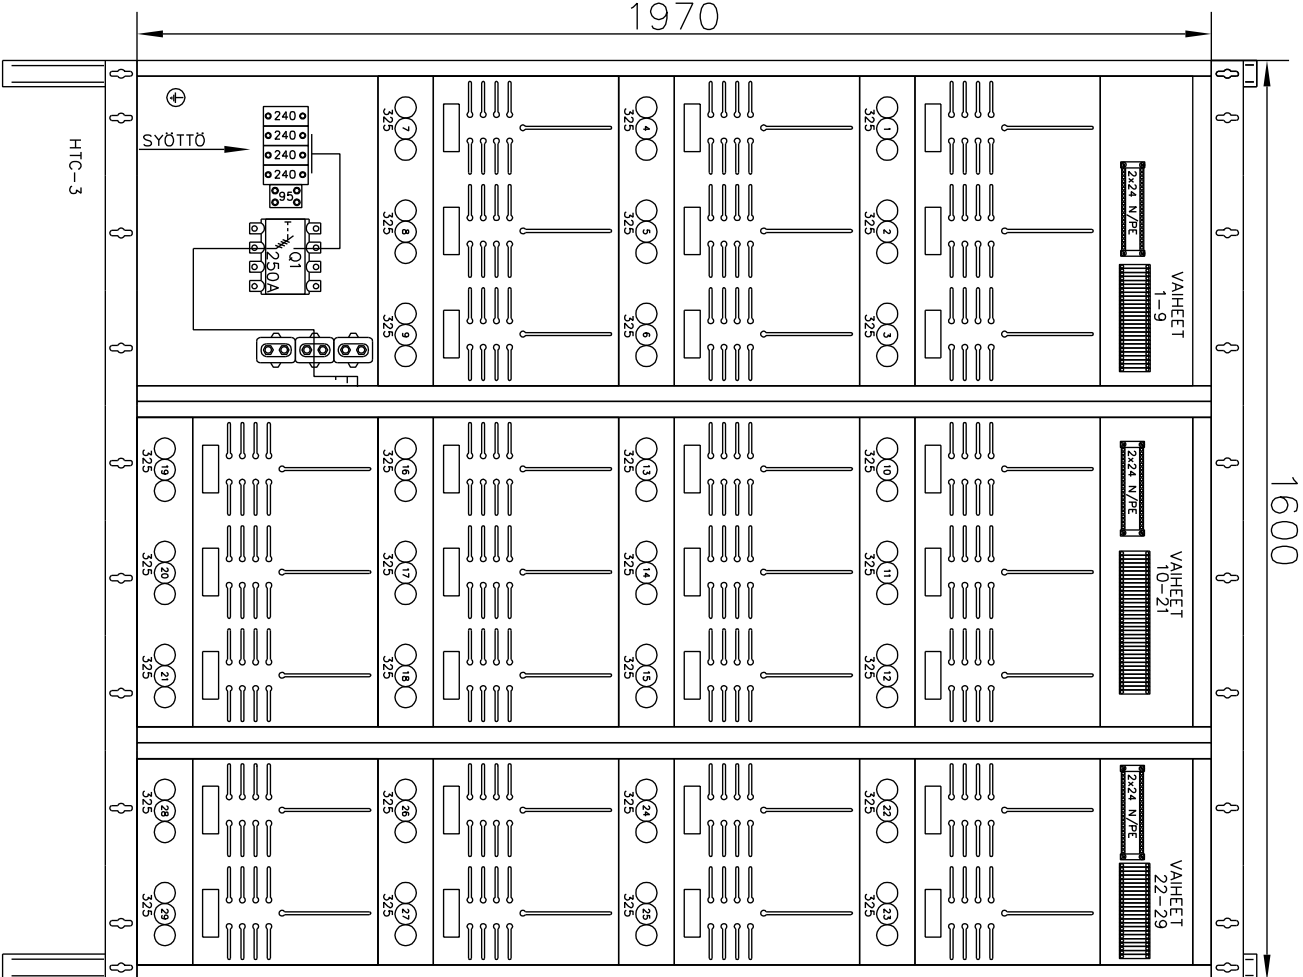

Monimittarikeskus 26-29 Mittaria

- Syöttö alhaalta/lähdöt ylös. (tilauksesta myös toisinpäin)
- Toimitus sisältää jalkapalkit. Koko 50*2300mm
- Keskukseen saatavana tuustopelti ja läpivientitilat tilauksesta

KESKUKSEN SYVYYS

110 mm

KESKUKSEN TAUSTA AVOIN

Mittakaava: 1:10 (A3)

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Un	230/400 V	fn	50 Hz	Name	3312206_26-29 mittaria
Inh	250 A	lw	<10 kA	Code	3312206
IP	2+	lwk	<17 kA	Type	POK1
EMC	A ja B	Uimp	4 kV	ID	

PG	XXXXXX-XX
----	-----------

Kohde	Tiloojo
-------	---------

Suunn. Rtu	/g1213	Keskustunnus		Tilausnumero	3312206_26-29
Tark.		Piirustusnumero	SÄH		
Lehti	1/1				

S R P O N M L K J H G F E D C B A

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS														
								PÄÄKYTKIN 250A																
								KENTTÄ 1																
#	#	#	#	#	#	#	1							/25										
#	#	#	#	#	#	#	2							/25										
#	#	#	#	#	#	#	3							/25										
#	#	#	#	#	#	#	4							/25										
#	#	#	#	#	#	#	5							/25										
#	#	#	#	#	#	#	6							/25										
#	#	#	#	#	#	#	7							/25										
#	#	#	#	#	#	#	8							/25										
#	#	#	#	#	#	#	9							/25										
								KENTTÄ 2																
#	#	#	#	#	#	#	10							/25										
#	#	#	#	#	#	#	11							/25										
#	#	#	#	#	#	#	12							/25										
#	#	#	#	#	#	#	13							/25										
#	#	#	#	#	#	#	14							/25										
#	#	#	#	#	#	#	15							/25										
#	#	#	#	#	#	#	16							/25										
#	#	#	#	#	#	#	17							/25										
#	#	#	#	#	#	#	18							/25										
#	#	#	#	#	#	#	19							/25										
#	#	#	#	#	#	#	20							/25										
#	#	#	#	#	#	#	21							/25										

Nimellisieristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jakelujärjestelmä: TN-S

POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI	Kohde	U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name MMK 26-29 mittaria	Suunn. RTu /5.12.2013
	Tilooja	I _{nA} 250 A	I _{cw} <10 kA	Code 3312206	Muutos
		IP 20	I _{pk} <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
		EMC A ja B	U _{imp} kV	ID -	Lehti 1/2

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE						A/A	JOHDOTUS				A
3L,N,PE 								KENTTÄ 3											B
							22							/25					C
							23							/25					D
							24							/25					E
							25							/25					F
							26							/25					G
							27							/25					H
							28							/25					J
							29							/25					K
																			M
																			N
																			O
																			P
																			R
																			S
																			T
																			U
																			V
																			X
																			Y
																			Z
																			1
																			2

Nimelliseristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jakelujärjestelmä: TN-S

POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI	Kohde	U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name MMK 26-29 mittaria	Suunn. RTu /5.12.2013
	Tilooja	I _{nA} 250 A	I _{cw} <10 kA	Code 3312206	Muutos
		IP 20	I _{pk} <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
		EMC A ja B	U _{imp} kV	ID -	Lehti 2/2