


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2400

1970

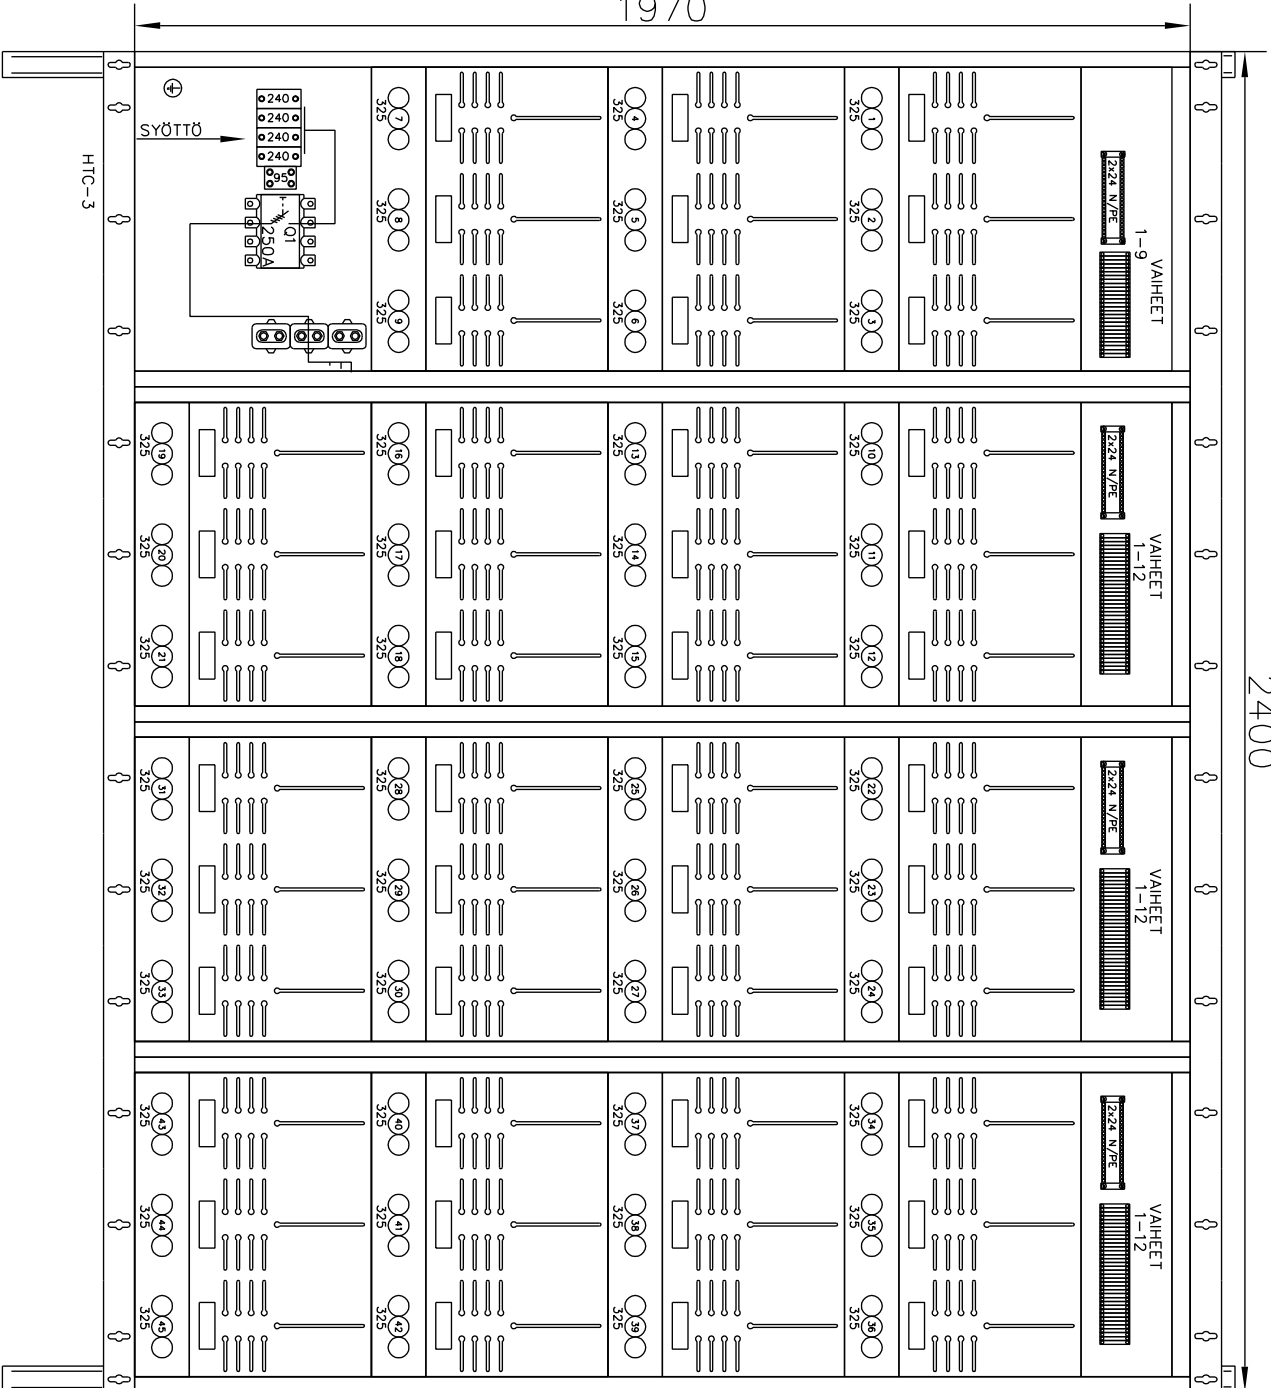

KESKUKSEN SYYYYS

110 mm

KESKUKSEN TAUSTA AVOIN

Monimittarikeskus 42-45 Mittaria

- Syöttö alhaalta/lähdöt ylös. (tilauksesta myös toisinpäin)
- Toimitus sisältää jakkopalkit. Koko 50*2300mm
- Keskukseen saatavana tuustopelti ja läpiviennitilaput tilauksesta

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

Un 230/400 V	In 50 Hz	Name 3312210_42-45 mittaria	Kohde
lna 250 A	Icw <10 kA	Code 3312210	Sign -
IP 20	lnk <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	Uimp 4 kV ID		Tiloojo

Suunn. /9/12/13	Keskustunnus	Tilausnumero 3312210_42-45
Tark. /	Piirustusnumero	SÄH
Lehti 1/1		

S R P O N M L K J H G F E D C B A

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS																			
								PÄÄKYTKIN 250A																					
								KENTTÄ 1																					
kWh							1			/25																			
kWh							2			/25																			
kWh							3			/25																			
kWh							4			/25																			
kWh							5			/25																			
kWh							6			/25																			
kWh							7			/25																			
kWh							8			/25																			
kWh							9			/25																			
								KENTTÄ 2																					
kWh							10			/25																			
kWh							11			/25																			
kWh							12			/25																			
kWh							13			/25																			
kWh							14			/25																			
kWh							15			/25																			
kWh							16			/25																			
kWh							17			/25																			
kWh							18			/25																			
kWh							19			/25																			
kWh							20			/25																			
kWh							21			/25																			

Nimellisieristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jokelujärjestelmä: TN-S

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE			A/A	JOHDOTUS				A														
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px; margin-right: 5px;">3L,N,PE</div> </div>																										B				
															KENTTÄ 3													C		
														22				/25										D		
														23				/25											E	
														24				/25										F		
														25				/25											G	
														26				/25												H
														27				/25												J
														28				/25												K
														29				/25												L
														30				/25												M
														31				/25												N
														32				/25												O
							33				/25												P							
																								R						
																								S						
																								T						
																								U						
																								V						
																								X						
																								Y						
																								Z						
																								1						
																								2						

Nimelliseristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jokelujärjestelmä: TN-S

POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI	Kohde	U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name MMK 42-45 mittaria	Suunn. RTu /5.12.2013
	Tilaaja	I _{nA} 250 A	I _{cw} <10 kA	Code 3312210	Muutos
		IP 20	I _{pk} <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
		EMC A ja B	U _{imp} kV	ID -	Lehti 2/3

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE			A/A	JOHDOTUS				A														
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px; margin-right: 5px;">3L,N,PE</div> </div>																										B				
															KENTTÄ 4													C		
														34					/25									D		
														35					/25										E	
														36					/25										F	
														37					/25											G
														38					/25											H
														39					/25											J
														40					/25											K
														41					/25											L
														42					/25											M
														43					/25											N
							44					/25											O							
							45					/25											P							
																								R						
																									S					
																									T					
																									U					
																									V					
																									X					
																									Y					
																									Z					
																									1					
																									2					

Nimelliseristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jokelujärjestelmä: TN-S

	Kohde	Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name MMK 42-45 mittaria	Suunn. RTu /5.12.2013
	Tilaaja	InA 250 A	Icw <10 kA	Code 3312210	Muutos
		IP 20	Ipk <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
		EMC A ja B	Uimp kV	ID -	Lehti 3/3