Ryhmäkeskus data pinta FE ITP1120P–24J2V

- ITP1120/80/0,24
- Pinta– tai uppoasenteinen
- 80 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Ovi varustettu salvalla
- Kotelon pohja umpinainen, jossa suuri läpivientiaihio
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat
- Toimitus sisältää 3 x RJ–Panelin
  - 10895901 12x(17*18)
  - 10895902 14x(15*20)
  - 10800210 14x(15*19,5)

Lisävarusteet: www.pok.fi

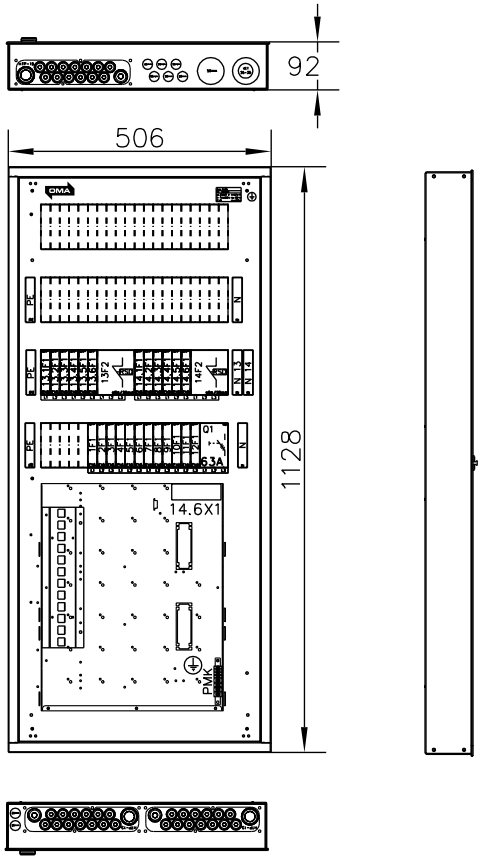

Keskuksen vaihtoehtoiset asennustavat:

1. Pinta–asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakehyksen pohjassa olevista kiinnitysreistä.
2. Uppoasennus. Kaksi eri upotustapaa ja vaihtoehtoa.
   A. Upotussyvyys 90mm. Käyttämällä uppoasennussarjaa keskukseen saa levyuran jolla saa siistittyä 13mm pintalevyn leikkuujäljen keskuskannen alle.
   Tällä toteutuksella keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!
   B. Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskuksen kylkeä vasten. Sauma siistitään tarvittaessa tiivistemassalla.

2.A. Uppoasennustapa



2.B. Uppoasennustapa



Multislim läpivientilaippa:



1kpl 32mm putkelle, 6–28mm kaapelille
1kpl 25mm putkelle, 6–22mm kaapelille
13kpl 20mm putkelle, 6–16mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC–kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

Osastointimuoto: 2-4
Jakelujärjestelmä: TN-S
Mittakaava:

POK Group PRODUCTS | WWW.POK.FI	Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name ITP1120P–24J2V	Kohde	Suunn. MM /02.01.2017
	InA 50 A	Icw <5 kA	Code 3312293 Sign –		Tark.
	IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM PG XXXXX–XX	Tilaaja	Lehti 1/1
	EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID		

Keskustunnus

Tilausnumero

Piirustusnumero
SÄH

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Mittakaava:

Jakelujärjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

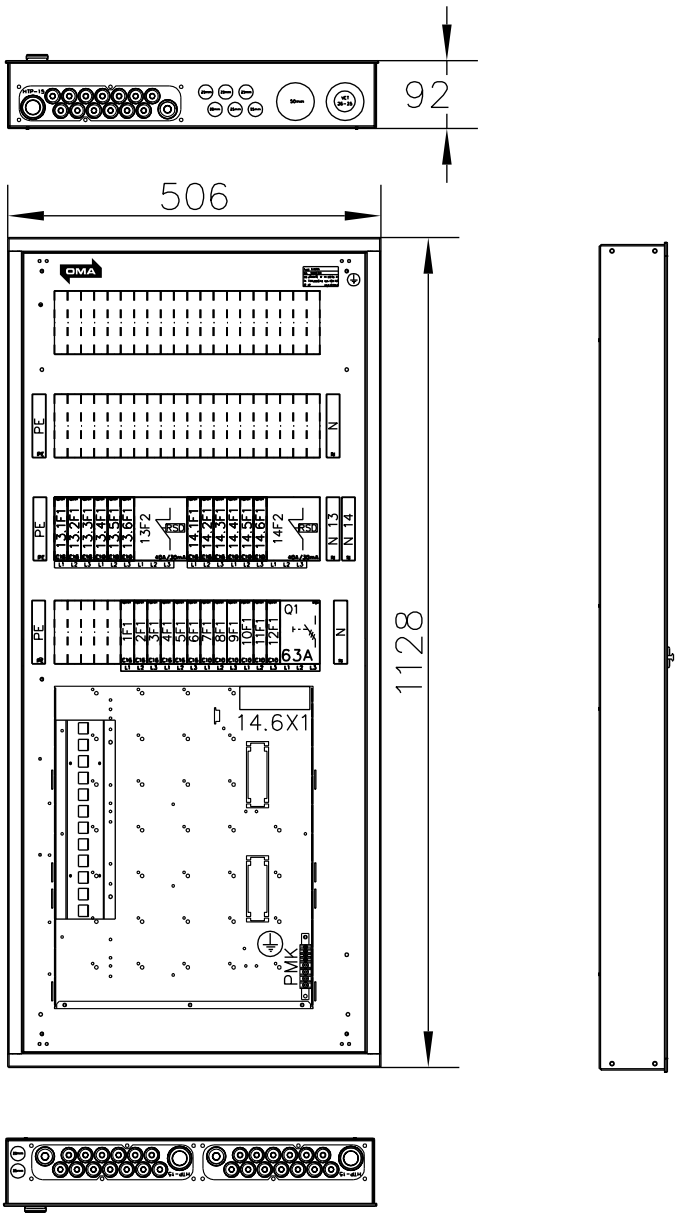

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U_n 230/400 V	f_n 50 Hz	Name ITP1120P-24J2V			
I_{nA} 50 A	I_{cw} <5 kA	Code 3312293	Sign -		
IP 20	I_{pk} <7,5kA	Type POKM	PG	XXXXX-XX	
EMC A ja B	U_{imp} 4 kV	ID			

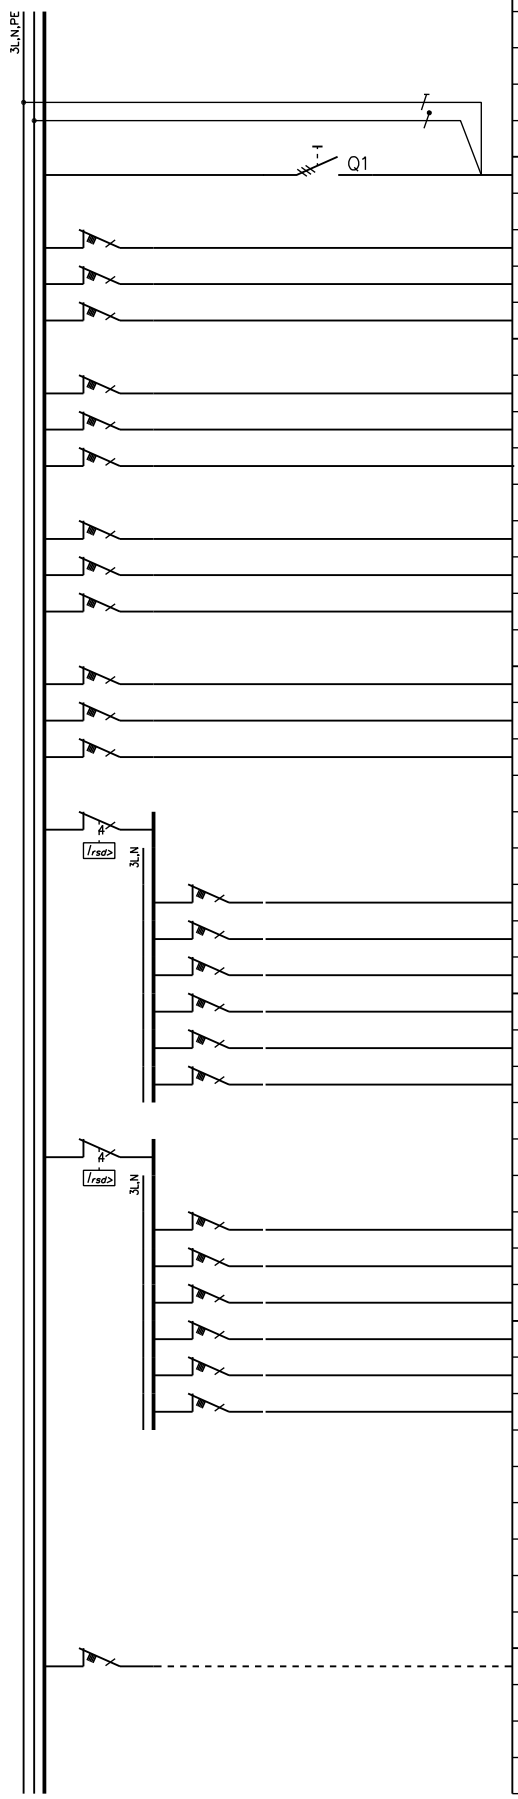

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
		PÄÄKYTKIN 63A		
	1		C16	
	2		C16	
	3		C16	
	4		C16	
	5		C16	
	6		C16	
	7		C10	
	8		C10	
	9		C10	
	10		C10	
	11		C10	
	12		C10	
	13	Vikavirtasuojakytkin		
	13.1		C16	
	13.2		C16	
	13.3		C16	
	13.4		C10	
	13.5		C10	
	13.6		C10	
	14	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
	14.1		C16	
	14.2		C16	
	14.3		C16	
	14.4		C10	
	14.5		C10	
	14.6	IT Pistorasia	C10	
		Tilavaraus 45 mod.		

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

Osastointimuoto: 2-4

Jakelujärjestelmä: TN-S

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V X Y Z 1 2

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

Kohde	U_n 230/400 V	f_n 50 Hz	Name ITP1120P-24J2V		Suunn. MM /02.01.2017
	I_{nA} 50 A	I_{cw} <10 kA	Code 3312293	Sign –	Muutos
Tilaaja	IP 20	I_{pk} <17 kA	Type POKM	PG XXXXX-XX	Lehti 1/1
	EMC A ja B	U_{imp} kV	ID –		