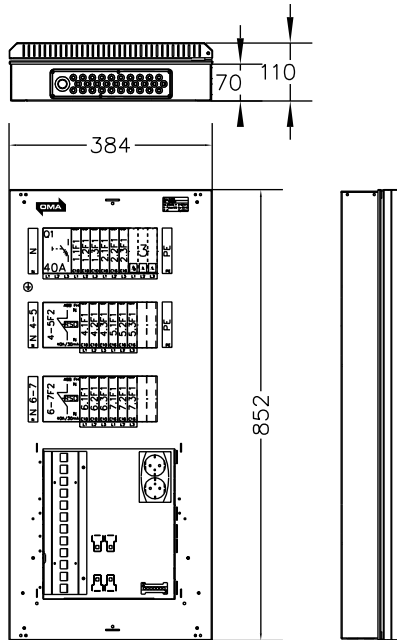


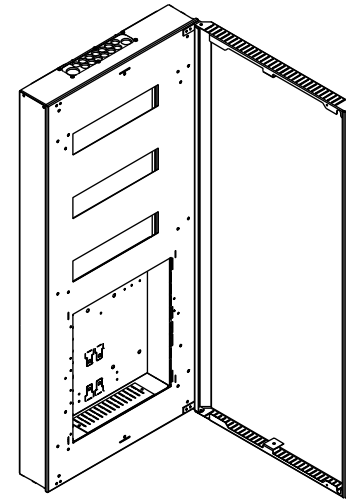


**POK**<sup>®</sup>KESKUKSEN IT-TILA 0,12m<sup>2</sup>**HUOM!**

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviliitoksien kireys on tarkistettava.

Ryhmäkeskus data pinta FE ITK840P-18J2V

- ITK840
- Pinta-asenteinen
- 36 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Keskuksen tausta avoin
- Ovi varustettu magneeteilla
- Toimitus sisältää 3 x RJ-Panelin
  - 10895899 10x(17\*18)
  - 10895898 12x(15\*20)
  - 10800209 12x(15\*19,5)

Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

1kpl 32mm, 6-28mm kaapelille  
30kpl 20mm, 6-13mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

**POK Group**  
PRODUCTS | [WWW.POK.FI](http://WWW.POK.FI)

Ue 230/400 V	fn 50 Hz	Name ITK840P-18J2V	
In 25 A	Icw <5 kA	Code 3312418	Sign
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM	PG
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

Kohde

Tilaaaja

Suunn.  
/11.11.20

Tark.



Lehti  
1/1

Keskustunnus


Päivänumero

SÄH

Tilausnumero  
3312418\_ITK840

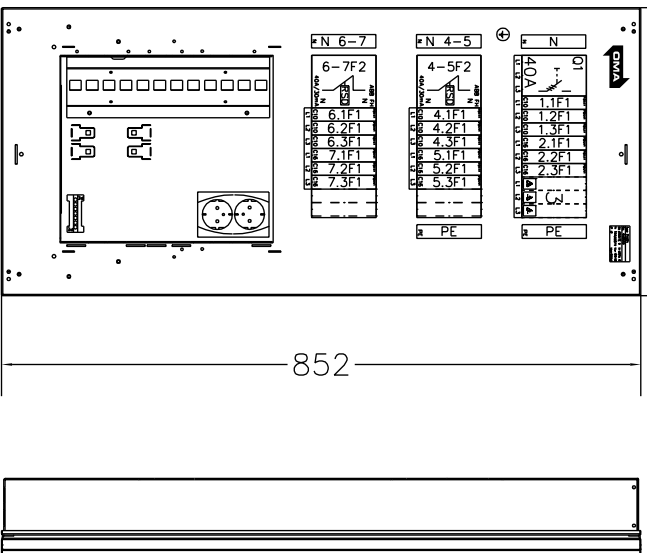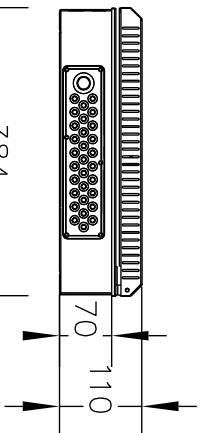

KESKUksen IT-TILA 0,12m<sup>2</sup>



**HUOMI:**

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuviiliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värinälle, ja siitä systä ruuviiliitoksien kireys on tarkistettava.

Ue 230/400 V	fn 50 Hz	Name ITK840P-18x2V
In 25 A	Icw <5 kA	Code 3312418
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID
		Sign PG

