


POK[®]

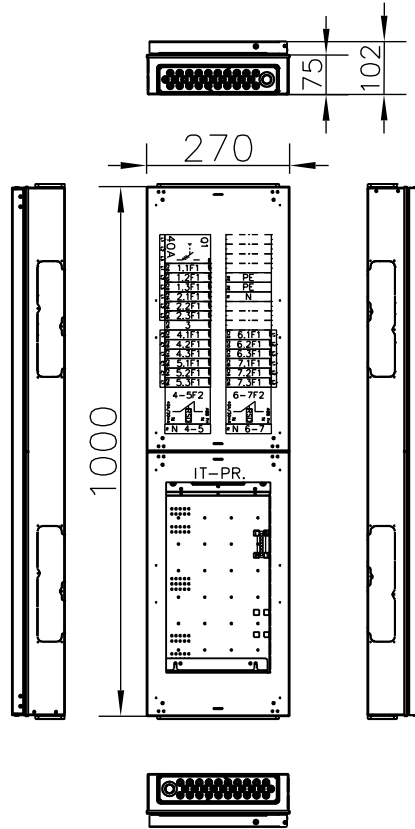

KESKUKSEN IT-TILA 0,12m²

HUOM!


Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikieristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviliitoksien kireys on tarkistettava.

Ryhmäkeskus data pinta FE RKS1000P-19J2V-IT


- RKS500P + IT
- Pinta-asenteinen
- 40 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9016
- Kotelon pohja avoin
- Ovi varustettu magneeteilla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat
- Toimitus sisältää 2 x RJ-Paneelin
 - PG00001670 12xLexCom(17*18)
 - PG00001667 14xKeystone(15*19,5)

Lisävarusteet: www.pok.fi


- Lisävarusteena saatavilla:
 - PG00001669 18xLexCom(17*18)
 - PG00001665 22xKeystone(15*19,5)

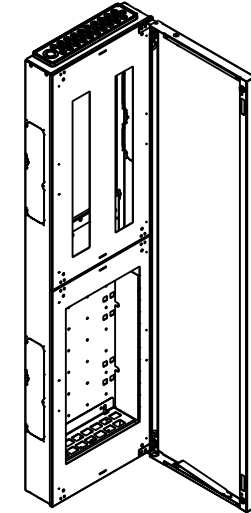

Multislim läpivientilaippa vaihtoehdot:



- 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
- 13kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille



- 1kpl 32mm, 6-28mm kaapelille
- 30kpl 20mm, 6-13mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name RKS1000P-19J2V-IT	
I _{nA} 25 A	I _{ew} <5 kA	Code 3312419	Sign
IP 20C	I _{pk} <7,5kA	Type POKM	PG
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID	

Kohde

Tilaaaja

Suunn. /11.11.20

Tark.

Lehti 1/2

Keskustunnus


Piirustusnumero

SÄH

Tilausnumero

3312419_RKS10

POK[®]

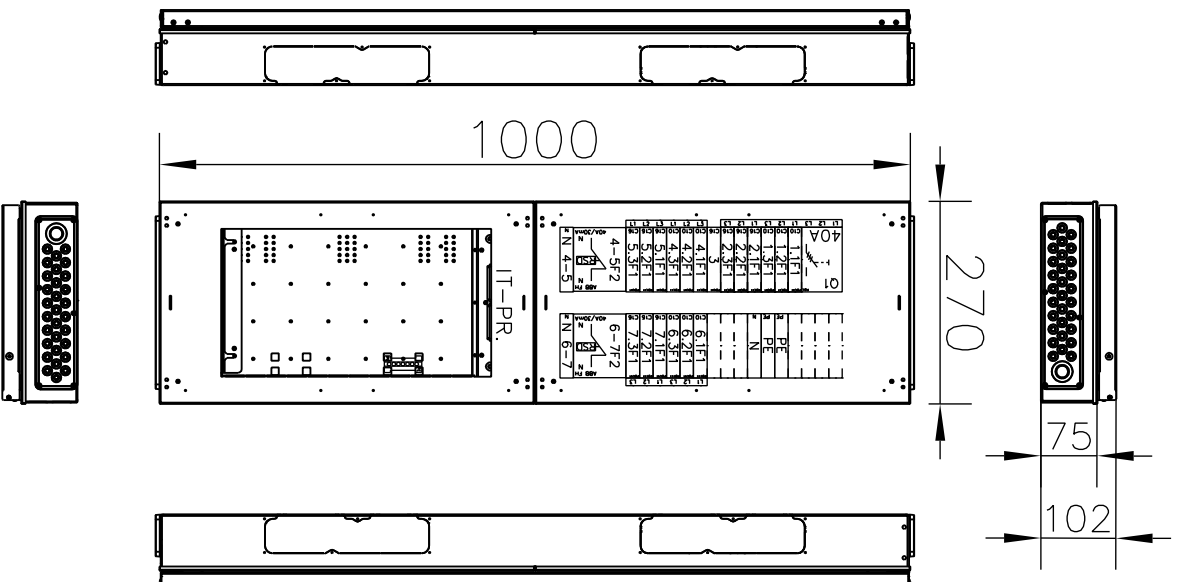

KESKUKSEN IT-TILA 0,12m²

HUOMI:

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuvi liittokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värähtäville, ja siitä syystä ruuvi liittokseen kireys on tarkistettava.

Mittakaava:

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

POK Group

PRODUCTS | www.pok.fi

Un	230/400 V	f _n	50 Hz	Name	RKS1000P-19J2V-IT
I _{na}	25 A	I _{ew}	<5 kA	Code	3312419
IP	20C	I _{pk}	<7,5kA	Type	POKM
EMC	A ja B	U _{imp}	4 kV	ID	
				Sign	PG

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KESKUS

RYHMÄ


OSOITE

A/A

JOHDOTUS

A

3L,N,PE



PÄÄKYTKIN 40A

D

1.1

C10

E

1.2

C10

F

1.3

C10

G

2.1

C16

H

2.2

C16

I

2.3

C16

J

3

C16

K

4-5

Vikavirtasuojakytkin 30mA

C10

L

4.1

C10

M

4.2

C10

N

4.3

C10

O

5.1

C16

P

5.2

C16

Q

6-7

Vikavirtasuojakytkin 30mA

C10

R

6.1

C10

S

6.2

C10

T

6.3

IT-PISTORASIAIT

C10

U

7.1

C16

V

7.2

C16

W

7.3

C16

X

Tilavuoraus 7 mod.

Y

Z

2

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Kohde

Tilasto

U_n 230/400 V f_n 50 Hz Name RKS1000P-19J2V-IT

I_{na} 25 A I_{en} <10 kA Code 3312419

IP 20 I_{pk} <17 kA I_{imp} kV ID Type POKM

EMC A ja B

Suunn. /11.11.2020

Muutos

Lehti 2 / 2