


POK[®]

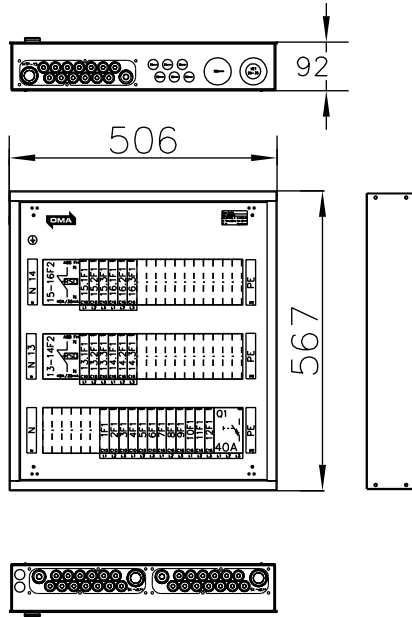

HUOM!
Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviiliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviiliitoksien kireys on tarkistettava.

Ryhmäkeskus pinta FE RKM560P-24J2V


- RKM560P
- Pinta- tai uppoasenteinen
- 63 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Ovi varustettu salvalla
- Kotelon pohja umpinainen, jossa suuri läpivientiaihio
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat

Lisävarusteet: www.pok.fi


Keskuksen vaihtoehtoiset asennustavat:

1. Pinta-asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakehyksen pohjassa olevista kiinnitysreistä.
2. Uppoasennus. Kaksi eri upotustapaa ja vaihtoehtoa.
 - A. Upotussyvyys 90mm. Käyttämällä uppoasennussarjaa keskuksen saa levyuran jolla saa siistittyä 13mm pintalevyn leikkujäljen keskukskannen alle. Tällä toteutuksella keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!
 - B. Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskuksen kylkeä vasten. Sauma siistitään tarvittaessa tiivistemassalla.


2.A. Upoasennustapa



2.B. Upoasennustapa



Multislim läpivientilaippa:



- 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
- 13kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

POK Group
PRODUCTS | [WWW.POK.FI](http://www.pok.fi)

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKM560P-24J2V
InA 25 A	Icw <5 kA	Code 3312420
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID

Sign

PG

Kohde

Tilaaaja

Suunn. /11.11.20

Tark.

Lehti 1/1




Keskustunnus

Piirustusnumero

SÄH

Tilausnumero
3312420_RKM5

POK[®]

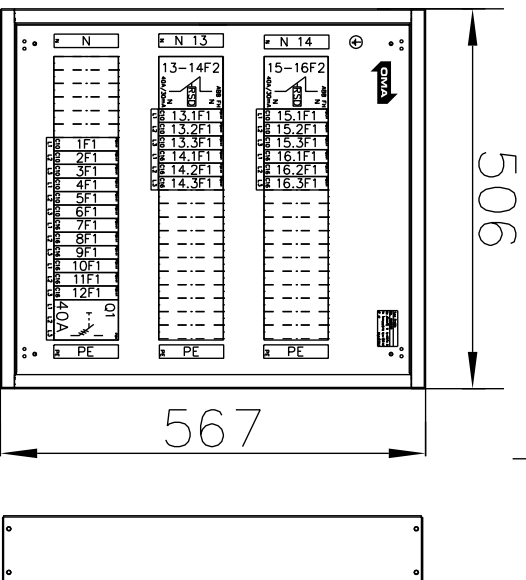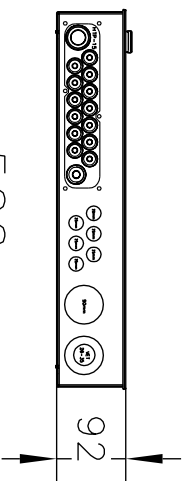

HUOMI:
Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuviiliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värinälle, ja siitä syytä ruuviiliitoksien kireys on tarkistettava.

Mittakaava:

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKM560P-24V2V
InA 25 A	Icw <5 kA	Code 3312420
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID
		Sign PG

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KESKUS


RYHMÄ

OSOITE


A/A

JOHDOTUS

3L,N,PE



PÄÄKYTKIN 40A

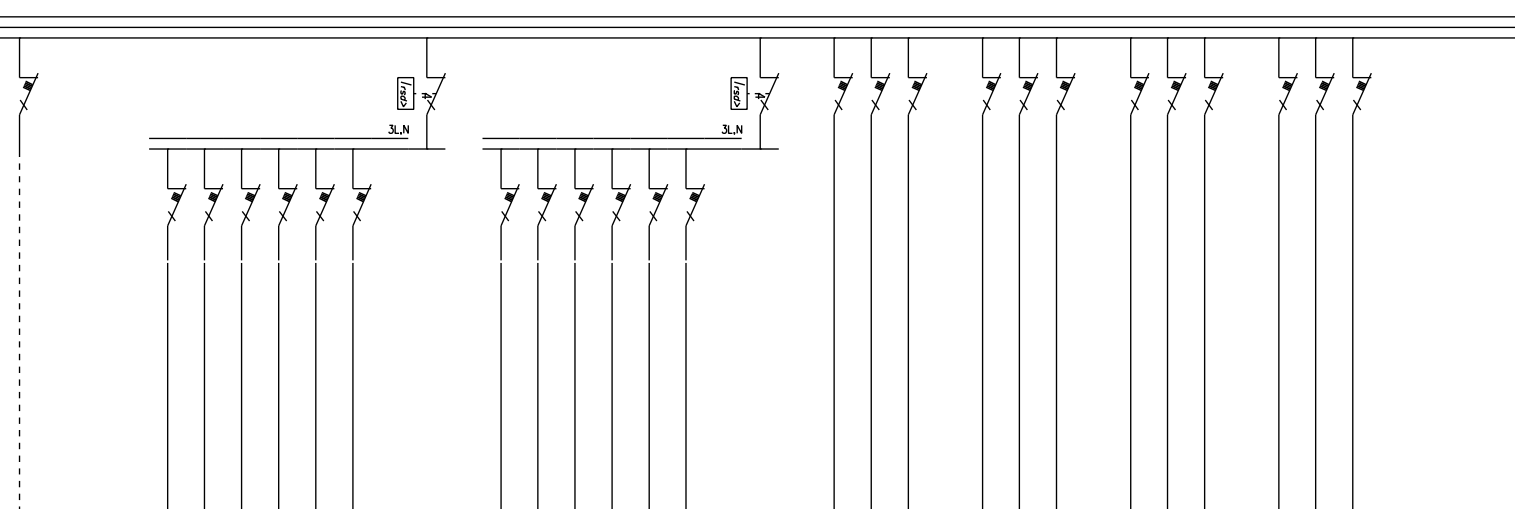

RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
	PÄÄKYTKIN 40A		
1		C10	
2		C10	
3		C10	
4		C10	
5		C10	
6		C10	
7		C16	
8		C16	
9		C16	
10		C16	
11		C16	
12		C16	
13-14	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
13.1		C10	
13.2		C10	
13.3		C10	
14.1		C16	
14.2		C16	
14.3		C16	
15-16	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
15.1		C10	
15.2		C10	
15.3		C10	
16.1		C16	
16.2		C16	
16.3		C16	
	Tilivaraus 28 mod.		

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Käyttö	U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Nome RKM560P-24J2V	Suunn.
	I _{na} 25 A	I _{ew} <10 kA	Code 3312420	/11.11.2020
Tilaaja	IP 20	I _{pk} <17 kA	Type POKM	Muutos
	EMC A ja B	U _{imp} kV	ID	Lehti 1/1
			PG	

2

1

Z

Y

X

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

J

H

G

F

E

D

C

B

A