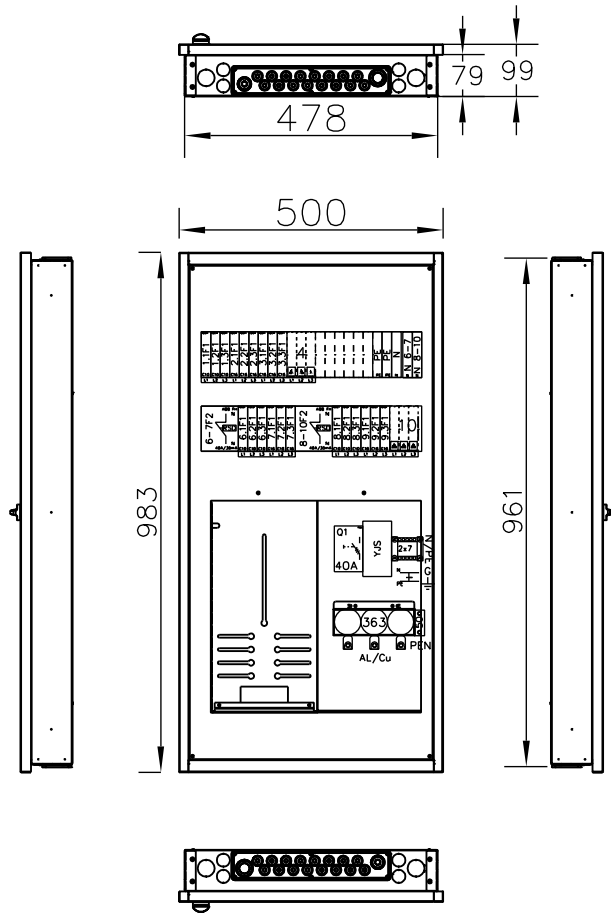


POK[®]

HUOM!

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikieristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviliitoksien kireys on tarkistettava.

MiMittauskeskus uppo/pinta FE SMK980-21J2V

- SMK980
- Pinta/uppo-asenteinen
- 46 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Kotelon pohja umpinainen, jossa suuri läpivientiaihio
- Ovi varustetaan salvalla
- Mittarin max. syvyys 85mm
- Antennijohdolle reitti mittarikannessa
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat


Lisävarusteet: www.pok.fi

Keskuksen vaihtoehtoiset asennustavat:


1. Pinta-asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakehyksen pohjassa olevista kiinnitysreistä.
2. Uppoasennus.

Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskuksen kylkeä vasten.
Sauma siistitään tarvittaessa tiivistemassalla.

Uppoasennustapa



Multislim läpivientilaippa



1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
16kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name SMK980-21J2V	
I _{nA} 25	A	I _{ew} <5 kA	Code 3312422
IP 20		I _{pk} <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B		U _{imp} 4 kV	ID

Kohde

Tilaaaja

Suunn.
/11.11.20

Tark.




Lehti
1/1

Keskustunnus

Päivänumero

SÄH

Tilausnumero
3312422_SMK98

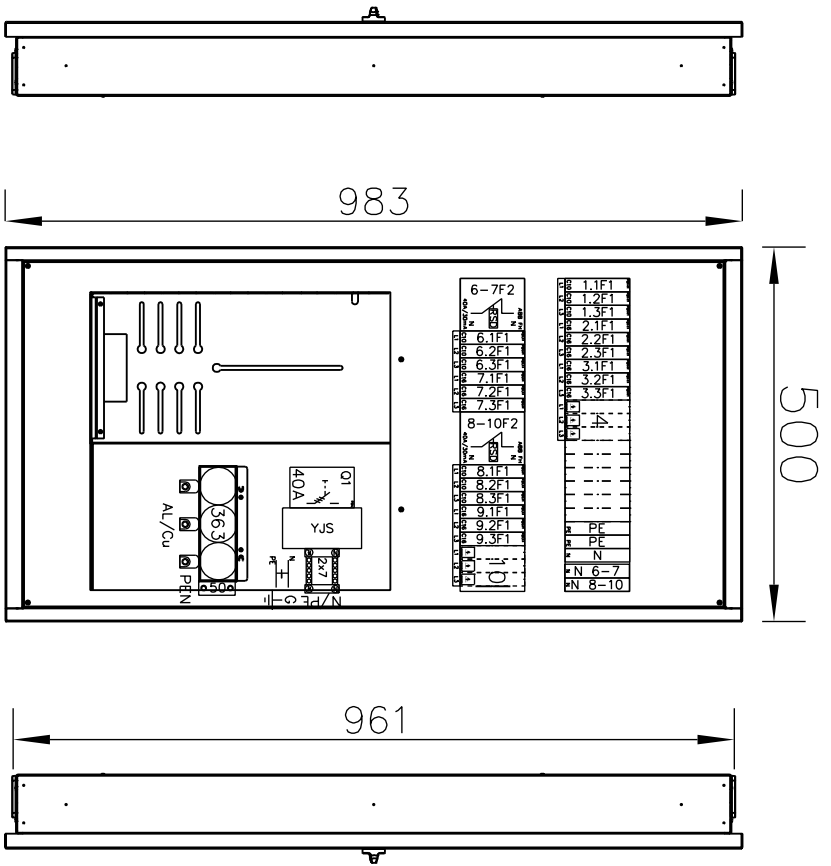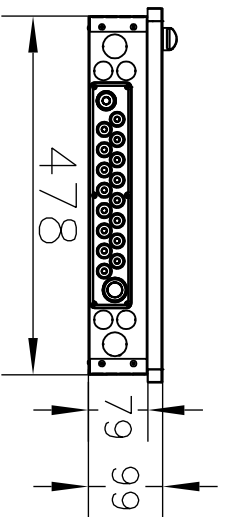

HUOMI:
 Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuvi liittokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värähdelle, ja siitä systeruuviliittoksien kireys on tarkistettava.

Mittakaava: Jakelu järjestelmä: TN-S Osastointimuoto: 2-4

POK Group
 PRODUCTS | www.pok.fi


Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name SMK980-21J2V	Sign
Ina 25 A	Iew <5 kA	Code 3312422	PG
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM	
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KESKUS



KESKUKSEN SINETÖITY OSA

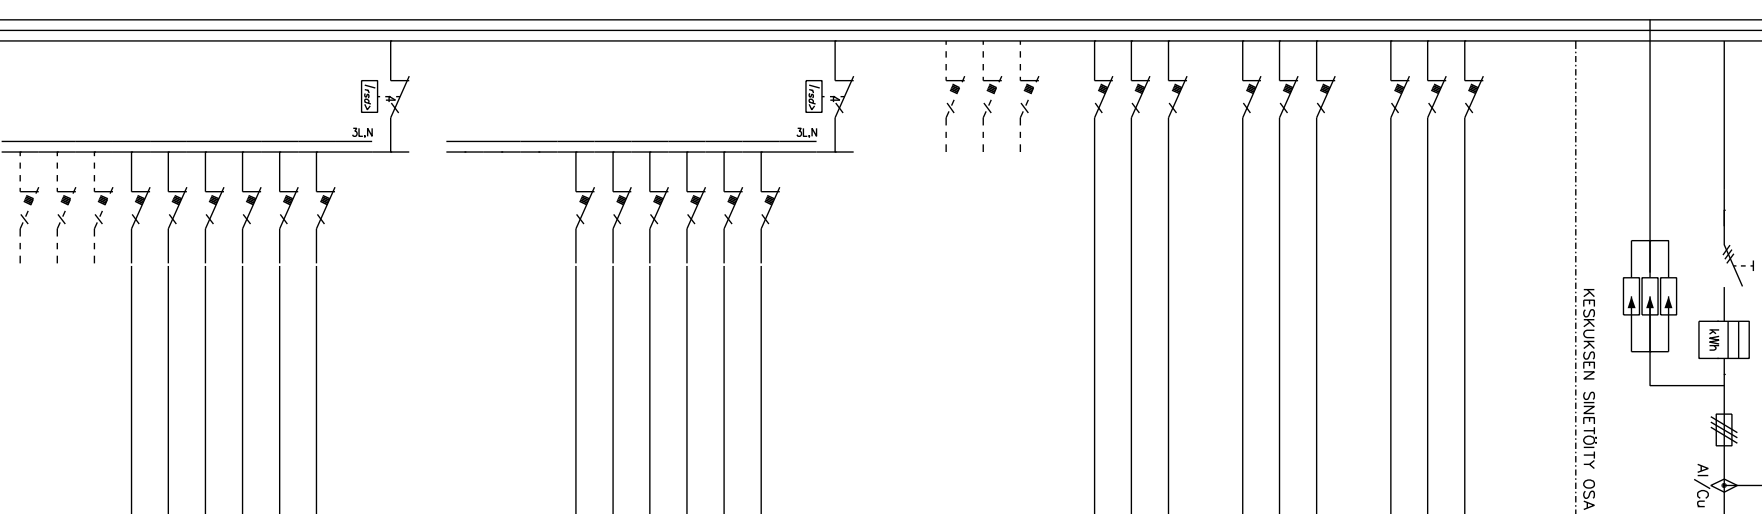

RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
	PÄÄKYTKIN 40A	/63A	Max. sulake 25A
	YLIJÄNNITESUOJA		
1.1		C10	
1.2		C10	
1.3		C10	
2.1		C16	
2.2		C16	
2.3		C16	
3.1		C16	
3.2		C16	
3.3		C16	
4	TILAVARAUS		
6-7	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
6.1		C10	
6.2		C10	
6.3		C10	
7.1		C16	
7.2		C16	
7.3		C16	
8-10	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
8.1		C10	
8.2		C10	
8.3		C10	
9.1		C16	
9.2		C16	
9.3		C16	
10	TILAVARAUS		

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Kohde
Tilaaja

U_n 230/400 V f_n 50 Hz Nome SMK980-21U2V
I_{na} 25 A I_{cn} <5 kA Code 3312422 Sign
IP 20 I_{pk} <7.5kA Type POKM PG
EMC A ja B U_{imp} 4 kV ID

Suunn. /11.11.2020
Muutos
Lehti 1/1

2

1

Z

Y

X

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

J

H

G

F

E

D

C

B

A