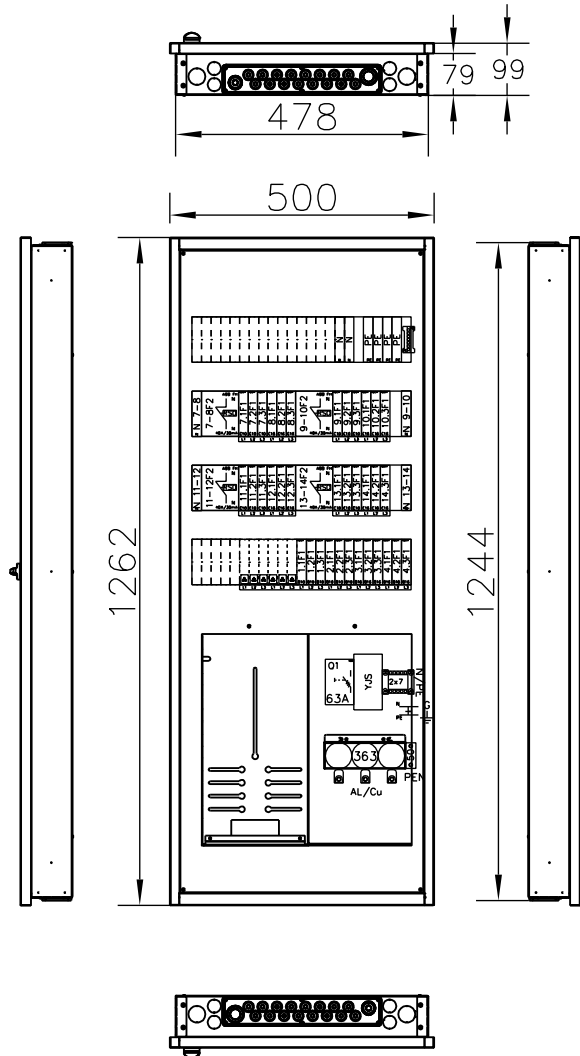


**POK**<sup>®</sup>

HUOM!

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviiliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviiliitoksien kireys on tarkistettava.

## Mittauskeskus uppo/pinta FE SMK1260-36J4V

- SMK1260
- Pinta/uppo-aseteinen
- 92 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Kotelon pohja umpinainen, jossa suuri läpivientiaihio
- Ovi varustetaan salvalla
- Mittarin max. syvyys 85mm
- Antennijohdolle reitti mittarikannessa
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat

Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

### Keskuksen vaihtoehtoiset asennustavat:


1. Pinta-asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakehyksen pohjassa olevista kiinnitysreistä.
2. Uppoasennus.

Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskuksen kylkeä vasten.  
Sauma siistitään tarvittaessa tiivistemassalla.

### Uppoasennustapa



### Multislim läpivientilaippa



- 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
- 16kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

**POK Group**  
PRODUCTS | [WWW.POK.FI](http://WWW.POK.FI)

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name SMK1260-36J4V
InA 50 A	Icw <5 kA	Code 3312423
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID

Sign

PG

Kohde

Tilaja

Suunn.  
/12.11.20

Tark.




Lehti  
1/1

Keskustunnus

Päivänumero

SÄH

Tilausnumero  
3312423\_SMK12

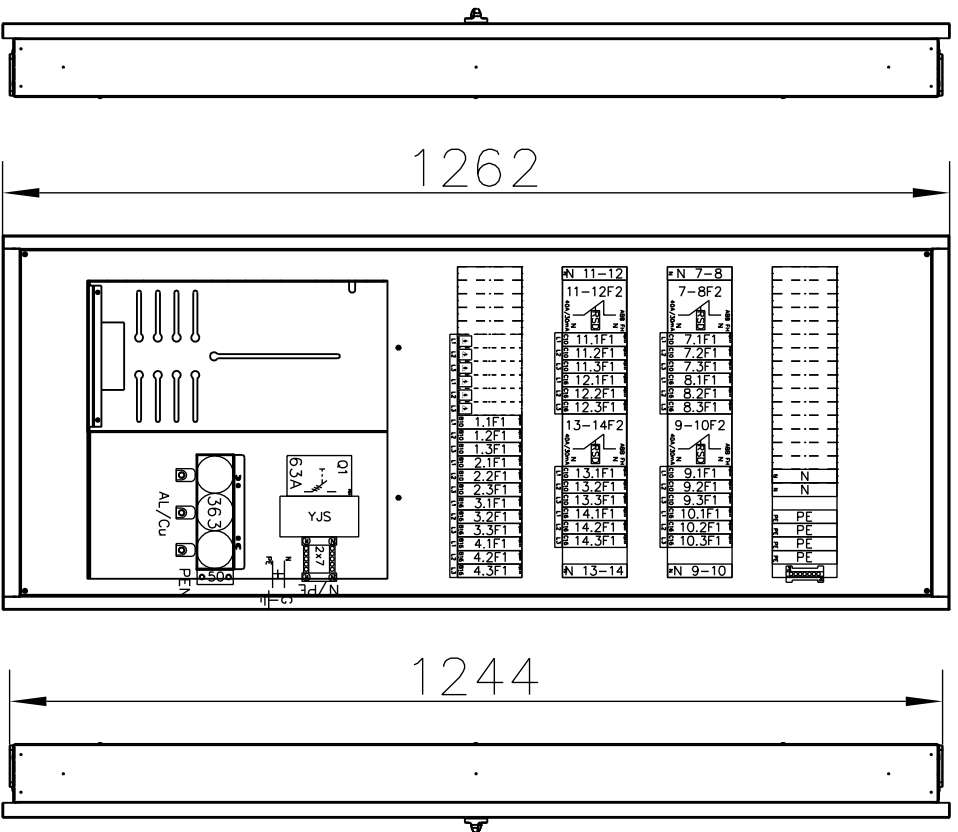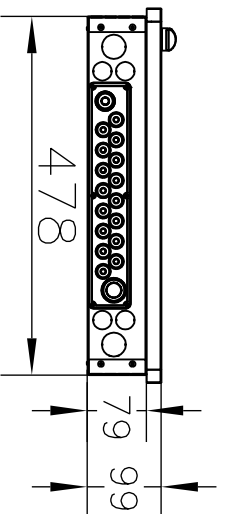

**HUOMI:**

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuviiliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värinälle, ja siitä systä ruuviiliitoksien kireys on tarkistettava.

Mittakaava:

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

**POK Group**


PRODUCTS | [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Un 230/400 V	fn 50 Hz
InA 50 A	Icw <5 kA
IP 20	Ipk <7,5kA
EMC A ja B	Uimp 4 kV

Name SMK1260-36J4V
Code 3312423
Type POKM
ID

Sign PG

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

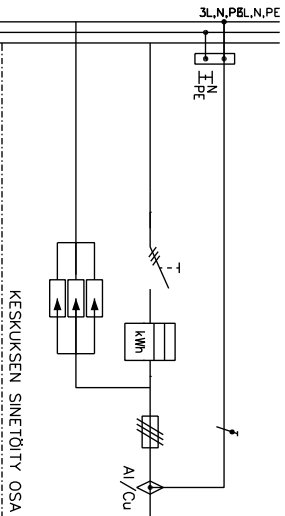

RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
	PÄÄKYTKIN 63A	/63A	
	YLIJÄNNITESUOJA		
1.1		B10	
1.2		B10	
1.3		B10	
2.1		B10	
2.2		B10	
2.3		B10	
3.1		B16	
3.2		B16	
3.3		B16	
4.1		B16	
4.2		B16	
4.3		B16	
5			
6			
	Tilavaraus 18mod.		

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

**POK Group**  
PRODUCTS | www.pok.fi

Käyttö	U <sub>n</sub> 230/400 V	f <sub>n</sub> 50 Hz	Nome SMK1260-36 μV	Suunn. /12.11.2020
Tilasto	I <sub>na</sub> 50 A	I <sub>cn</sub> <5 kA	Code 3312423	Muutos
	IP 20	I <sub>pk</sub> <7.5kA	Type POKM	Lehti 1/2
	EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	
			PG	

